

Vorhaben:

Mindeststandards für barrierefreie Toilettenanlagen im öffentlichen Raum - Checkliste				<input checked="" type="checkbox"/>	
1. Anzahl barrierefreier Toiletten					
mindestens eine barrierefreie Toilette pro Sanitäranlage (in geschlechterspezifisch getrennte Bereiche integriert oder separat geschlechtsneutral)				<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:					
2. Wegeverbindung zur Toilettenanlage					
einbau- und hindernisfreie Zuwegung	Längsneigung ≤ 3% bzw. ≤ 4 % bei Wegelängen bis 10 m bzw. Rampe oder Aufzug			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Querneigung ≤ 2,5%			<input type="checkbox"/>	
	Wegbreite ≥ 180 cm bzw. Wegbreite ≥ 150 cm und nach maximal 18 m Länge Begegnungsfläche ≥ 180 cm x 180 cm			<input type="checkbox"/>	
	keine Stufen > 3 cm			<input type="checkbox"/>	
	Kopffreiraumhöhe ≥ 225 cm			<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:					
3. Beschilderung der Wegeverbindung zur Toilettenanlage					
lückenlose Information und Wegeleitung zur barriere- freien Toilettenanlage	zugeordnete Hinweis- schilder	Aufhanghöhe in mittlerer Sichthöhe (130 cm); Untergrenze ≥ 120 cm; Obergrenze ≤ 140 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Schriftgröße ≥ 1 cm (Kleinbuchstaben ohne Ober- und Unterlängen); Bildzeichengröße ≥ 4 cm		<input type="checkbox"/>	
		visuell kontrastreiche Gestaltung		<input type="checkbox"/>	
	Piktogramm an der Außentür der barriere- freien Toilettenanlage	Bildzeichengröße ≥ 4 cm		<input type="checkbox"/>	
		taktile und visuell kontrastreiche Gestaltung		<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:					

Vorhaben:

4. Beleuchtung der Toilettenanlage			
	an die Örtlichkeiten angepasste, ausreichend helle, gleichmäßige sowie blendfreie Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	automatische / berührungslose Lichtsteuerung	<input type="checkbox"/>	
	Lichtschalter in 85 cm Höhe über OFF bzw. in begründeten Einzelfällen und bei mehreren Schaltern Höhe des obersten Schalters ≤ 105 cm	<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:			

5. Oberflächenbeläge			
ebene, rutschfeste Oberflächenbeläge	Einsatz von Baumaterialien mit ebenen, erschütterungsarmen, rutschfesten und griffigen (im Außenbereich: SRT-Wert > 55 bzw. R-Wert ≥ R11 oder R 10/V4; im Innenbereich: R-Wert ≥ R9) sowie fugenlosen bzw. engfügigen Oberflächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	spiegel- und blendfreier Oberflächenbelag	<input type="checkbox"/>	
	visuell kontrastreiche Unterscheidbarkeit des Oberflächenbelags von Wänden, Türen, etc.	<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:			

6. Toilettentüren			
Abmessungen	lichte Türbreite ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lichte Türhöhe ≥ 205 cm	<input type="checkbox"/>	
	keine unteren Türanschläge und -schwelle bzw. wenn technisch unvermeidbar ≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	
Türöffnung und -verriegelung	nach außen aufschlagend und im Notfall von außen zu entriegeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	leichtgängig (Bedienkraft ≤ 25 N) bzw. elektronische Öffnung	<input type="checkbox"/>	
	bogen- oder u-förmiger Türgriff	<input type="checkbox"/>	
	Türgriffhöhe 85 cm über OFF	<input type="checkbox"/>	
	in 85 cm Höhe waagrecht angebrachter visuell kontrastreicher Zuzieh-Stangengriff an der Türinnenseite	<input type="checkbox"/>	
	großer und visuell kontrastreicher Drehriegel (kein Knauf oder Knopf) bzw. elektronische Verriegelung mit Taster in 85 cm Höhe über OFF (Tastermitte; Größe ≥ 1,5 cm x 1,5 cm)	<input type="checkbox"/>	
	Abstand von Bedienelementen (z. B. Türgriffe, Taster) zu Bau-, Ausrüstungs- und Ausstattungsteilen ≥ 50 cm	<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:			

Vorhaben:

7. WC				
Bewegungsflächen	Bewegungsfläche vor WC-Becken ≥ 150 cm x 150 cm (Überlagerung mit Bewegungsfläche vor Waschtisch möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC-Becken ≥ 90 cm breit und ≥ 70 cm tief (beidseitig anfahrbar)	<input type="checkbox"/>		
WC-Becken	WC-Tiefe ≥ 70 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	WC-Sitzhöhe ≥ 46 cm ≤ 48 cm inklusive Sitz	<input type="checkbox"/>		
	WC-Rückenstütze 55 cm hinter der Vorderkante des Beckens (WC-Deckel als alleinige Rückenlehne ungeeignet)	<input type="checkbox"/>		
Stützgriffe/ Haltegriffe	beidseitig in selbst gewählten Etappen mit geringen Kraftaufwand hochklappbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Oberkante 28 cm über WC-Sitzhöhe	<input type="checkbox"/>		
	lichter Abstand zwischen den Griffen 65 cm - 70 cm	<input type="checkbox"/>		
	15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend	<input type="checkbox"/>		
	Belastbarkeit am Griffende mit einer Punktlast ≥ 100 kg	<input type="checkbox"/>		
Spülsystem	Spülauslösung vollautomatisch / berührungslos (Ausschluss von ungewolltem Auslösen)		<input type="checkbox"/>	
	Betätigung der Spülauslösung im Greifbereich mit Hand oder Arm ohne Änderung der Sitzposition	<input type="checkbox"/>		
	große und leichtgängige sowie visuell und taktil wahrnehmbare Druckpunktaster	<input type="checkbox"/>		
Toilettenpapierhalter	ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar		<input type="checkbox"/>	
hygienische Abfallentsorgung	Abfallbehälter Einhand-bedienbar, luftdicht und selbstschließend		<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:				

8. Notrufanlage				
	akustische und visuelle Rückmeldefunktion bei Auslösung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Positionierung des Auslösungsmechanismus in der Nähe des WC-Beckens		<input type="checkbox"/>	
	visuell kontrastreiche Gestaltung sowie taktile Erfassbar- und Auffindbarkeit des Auslösungsmechanismus		<input type="checkbox"/>	
	Auslösungsmechanismus in sitzender und am Boden liegender Position bedienbar		<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:				

Vorhaben:

9. Waschplatz				
Bewegungsfläche	Bewegungsfläche vor Waschtisch $\geq 150 \text{ cm} \times 150 \text{ cm}$ (Überlagerung mit Bewegungsfläche vor WC-Becken möglich)		<input type="checkbox"/>	
Waschtisch	Höhe obere Vorderkante $\leq 80 \text{ cm}$		<input type="checkbox"/>	
	Knie- und Beinfreiraum (Unterfahrbarkeit)	unterfahrbare Breite $\geq 90 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/>	
		unterfahrbare Gesamttiefe $\geq 55 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/>	
		Höhe untere Vorderkante $\geq 67 \text{ cm}$ bei einer Tiefe $\geq 30 \text{ cm}$	<input type="checkbox"/>	
	Einhandhebel-Armatur bzw. berührungslose Armatur mit Temperaturbegrenzung (Wassertemperatur am Auslauf $\leq 45^\circ\text{C}$)		<input type="checkbox"/>	
	Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand $\leq 40 \text{ cm}$		<input type="checkbox"/>	
$\geq 100 \text{ cm}$ hoher Spiegel im Bereich des Waschtisches mit Möglichkeit der Einsicht im Sitzen und Stehen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ausstattungen im Bereich des Waschplatzes	Einhand-Seifenspender in 85 cm Höhe über OFF			<input type="checkbox"/>
	Handtrockner in 85 cm Höhe über OFF		<input type="checkbox"/>	
	Papierhandtuchspender in 85 cm Höhe über OFF		<input type="checkbox"/>	
	Abfallbehälter	Öffnung in 85 cm Höhe über OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		einhandbedienbar (selbstschließend)	<input type="checkbox"/>	
$\geq 120 \text{ cm}$ tiefe Bewegungsfläche zur seitlichen Anfahrt		<input type="checkbox"/>		
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:				

10. Liege			
keine Liege vorhanden			
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Liege $\geq 150 \text{ cm}$		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liegenabmessung $\geq 180 \text{ cm} \times 90 \text{ cm}$		<input type="checkbox"/>	
Höhe $\geq 46 \text{ cm} \leq 48 \text{ cm}$		<input type="checkbox"/>	
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:			

Vorhaben:

11. Sonstige Ausstattungen					
Belüftung	Lüftungsregelung nicht ausschließlich über Fenster				
	Möglichkeit der Fensteröffnung aus Rollstuhlposition (Höhe Fenstergriff ≥ 85 cm ≤ 105 cm bzw. elektronische Öffnung)		<input type="checkbox"/>		
	Abstand von Bedienelementen zu Bau-, Ausrüstungs- und Ausstattungsteilen ≥ 50 cm		<input type="checkbox"/>		
Kleiderhaken	Aufhanghöhen 85 cm und 150 cm über OFF		<input type="checkbox"/>		
Wickeltisch	Breite ≥ 50 cm		<input type="checkbox"/>		
	Tiefe ≥ 70 cm		<input type="checkbox"/>		
	Höhe 85 cm über OFF		<input type="checkbox"/>		
	Tragkraft ≥ 80 kg		<input type="checkbox"/>		
Duschplatz	kein Duschplatz vorhanden				
	niveaugleicher Zugang	Absenkung des Duschplatzes ≤ 2 cm zum angrenzenden Bodenbereich	<input type="checkbox"/>		
	rutschhemmender Bodenbelag (in Anlehnung an GUV-I 8527 mindestens Bewertungsgruppe B)		<input type="checkbox"/>		
	nutzbare Bewegungsfläche 150 cm x 150 cm		<input type="checkbox"/>		
	Haltegriffe	waagerechte Haltegriffe in 85 cm Höhe über OFF		<input type="checkbox"/>	
		senkrechte Haltegriffe		<input type="checkbox"/>	
	Duschsitz (Klappsitz oder mobiler Duschsitz)	Sitzhöhe ≥ 46 cm ≤ 48 cm		<input type="checkbox"/>	
		Tiefe ≥ 45 cm		<input type="checkbox"/>	
		Stützgriffe am Dusch-Klappsitz	kein Dusch-Klappsitz vorhanden		
			beidseitig in selbst gewählten Etappen mit geringem Kraftaufwand hochklappbar		<input type="checkbox"/>
		Oberkante 28 cm über Sitzhöhe	<input type="checkbox"/>		
Begründung/Anmerkung, wenn Qualitätsziel nicht erreicht:					

Legende: OFF Oberfläche Fertigfußboden

Bearbeiter(in)

Institution

Stempel


Vorhaben:

Merkblatt zur Checkliste *Mindeststandards für barrierefreie Toilettenanlagen im öffentlichen Raum*

- ❶ Die Checkliste ist in elf Teilbereiche (= Tabellenüberschriften) untergliedert.
- ❷ Den Teilbereichen sind Qualitätsziele zugeordnet. Ein Teilbereich ist erfüllt, wenn alle Qualitätsziele erfüllt sind, d.h. alle Kästen in der letzten Spalte mit einem Haken versehen sind.
- ❸ Den Qualitätszielen sind ggf. Anforderungen zugeordnet. Ein Qualitätsziel ist erfüllt, wenn alle Kästen in der jeweils vorstehenden Spalte mit einem Haken versehen sind.
- ❹ Ist eine Spalte durch eine gestrichelte Linie dargestellt, besteht eine **Entweder-Oder-Beziehung** für die Erfüllung der Anforderung, d.h. entweder führt der zutreffende Sachverhalt direkt zum Anforderungskasten (*Beispiel 1*) oder die thematisch zusammenhängenden Teilanforderungen (*Beispiel 2*) müssen vorab alle erfüllt sein, bevor die Anforderung erfüllt ist.

Beispiel 1

Beispiel 2

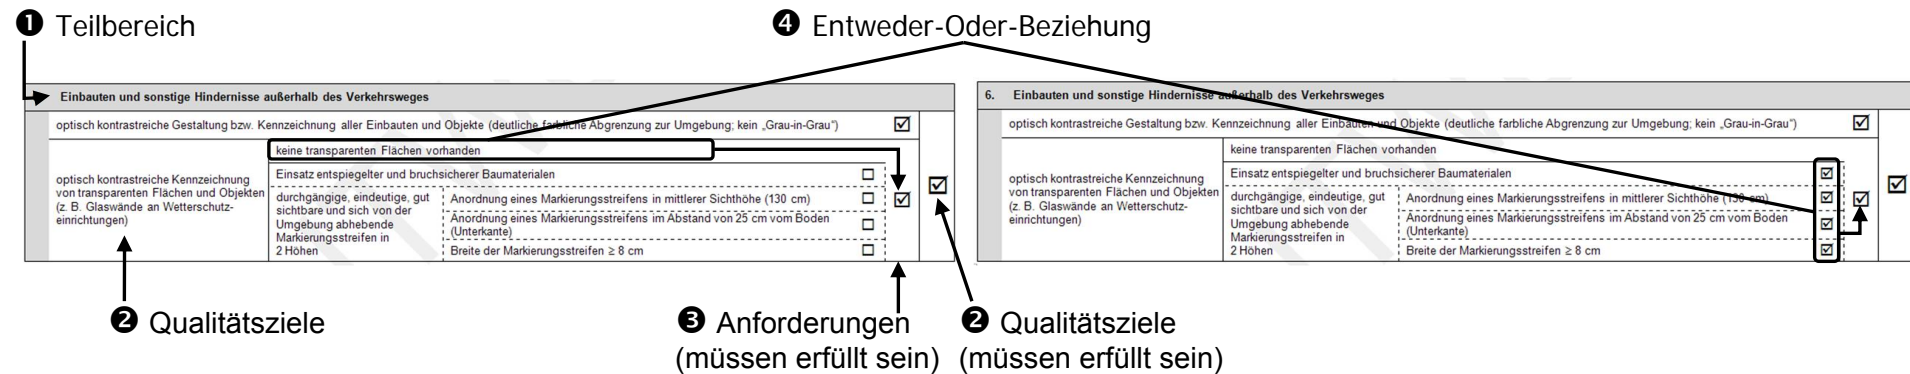

Beim Ausfüllen der Checkliste ist zudem zu beachten:

- ➡ **Eintragung der Vorhabenbezeichnung in der Kopfzeile mindestens auf Seite 1**
- ➡ **Vermerk des Namens und der Institution des Bearbeiters auf der für Anmerkungen vorgesehenen Seite**
- ➡ **Grundsätzlich gilt: Werden Qualitätsziele einzelner Teilbereiche nicht erreicht, sind die jeweiligen Gründe in der Checkliste zu protokollieren.**